


OZNACZENIA:

1. Hydrant płuczący podziemny DN 80 mm
2. Kolano stopowe DN 80 mm
3. Prostka żeliwna dwukołnierzowa DN 80 mm
4. Zasuwa kołnierzowa DN 80 mm
5. Obudowa teleskopowa do zasuwy
6. Skrzynka uliczna do zasuwy
7. Skrzynka uliczna do hydrantu podziemnego
8. Tuleja kołnierzowa + kołnierz stalowy 90/80 mm
9. Trójnik PE 90/90 mm
10. Projektowane przyłącze wodociągowe PE 90 mm

Przy połączeniach kołnierzowych zastosować uszczelki płaskie zbrojone z wkładką metalową oraz śruby ze stali nierdzewnej

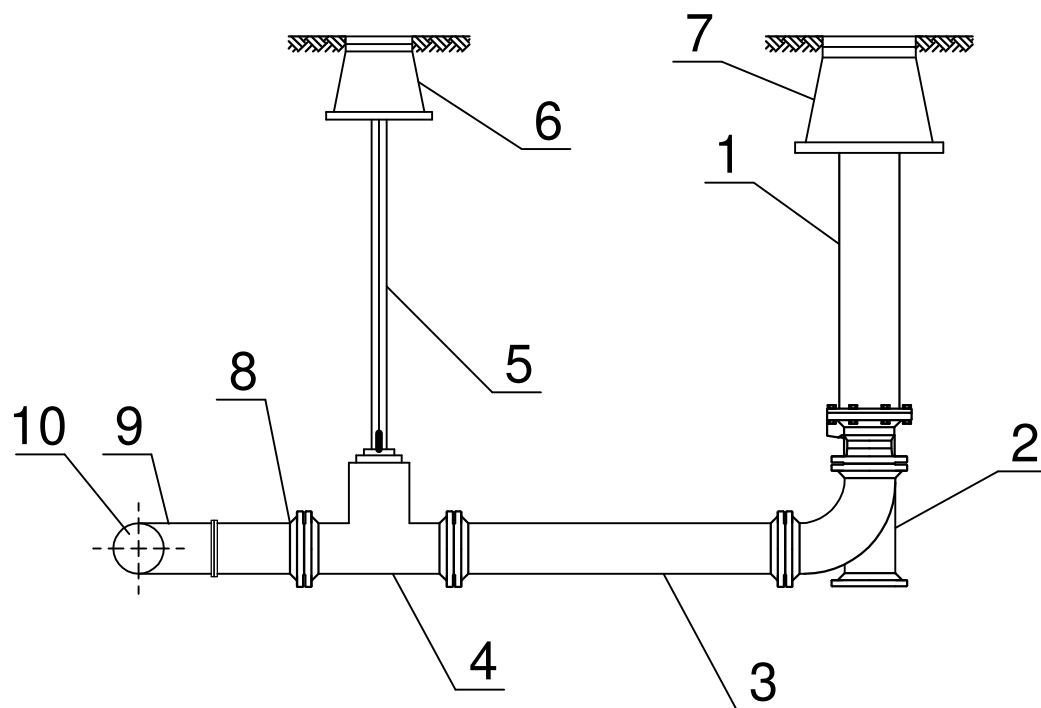

Objekt: Budowa przyłącza wodociągowego w dz. nr 219/3, 344/1, 369, 370, obręb ew. Gwiazdowo, gmina Sławno		
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Polanowska 43, 76 - 100 Sławno		
Przedmiot rysunku: Schemat podłączenia hydrantu płuczącego do projektowanego przyłącza wodociągowego		
Projektował: mgr inż. Artur Szenwald upr. nr: ZAP/0220/PBS/19	Skala:	-
	Data:	06.2026r.
	Nr rysunku:	4